





## Kenndaten zum Haase-Wärmespeicher T 400

### Stillstandsversuch über 3 Tage, Speichermedium durchmischt\*

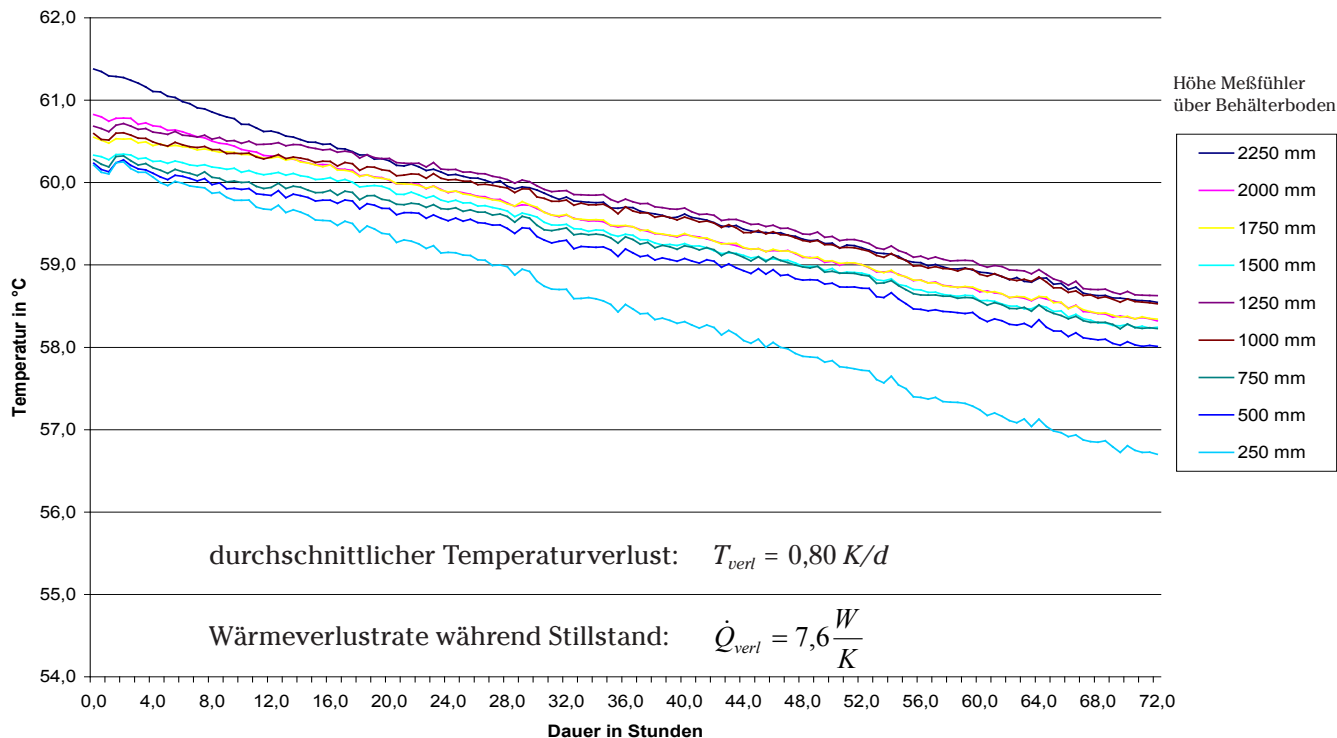

### Stillstandsversuch über 10 Tage, Speichermedium geschichtet\*

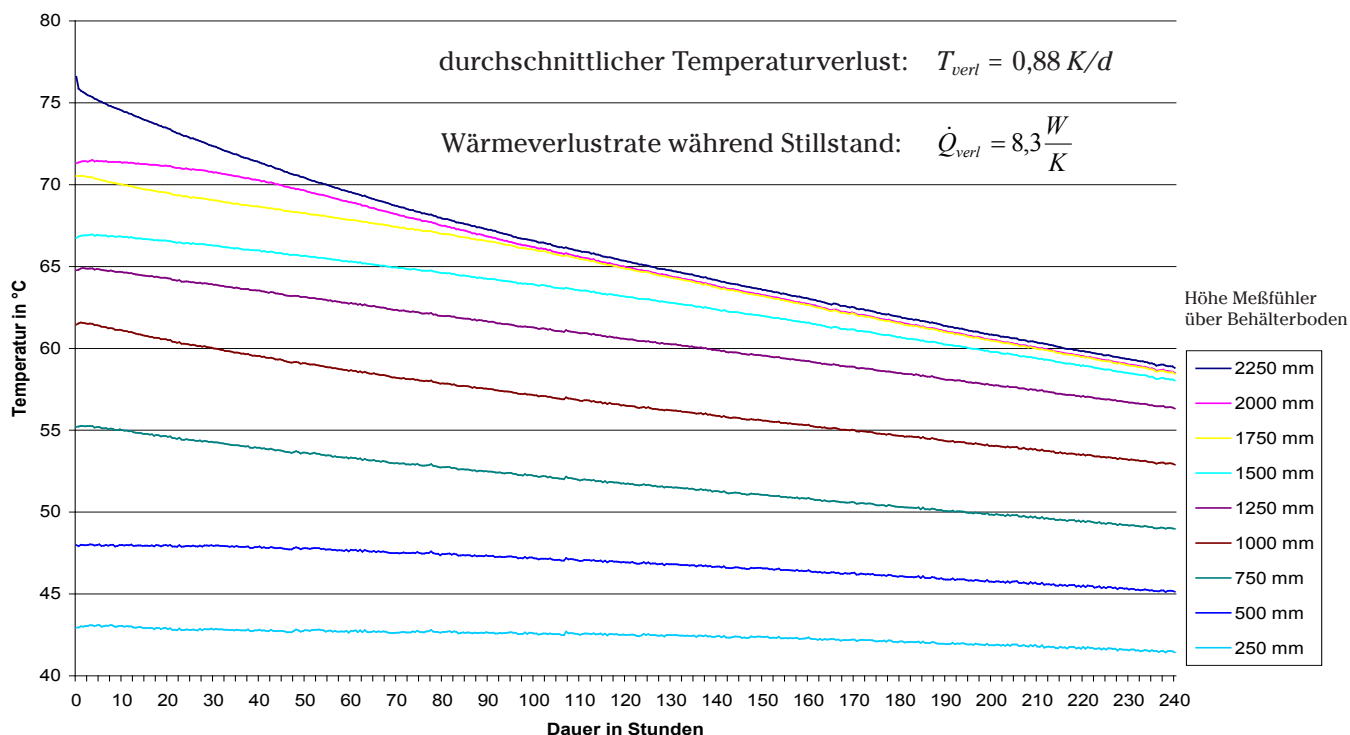

\* Messungen durchgeführt in Anlehnung an ENV 12977-3:2001 "Thermal solar systems and components" mit Haase-Wärmespeicher T 419-67 (Speichervolumen 6.900 Liter); durchschnittliche Raumtemperatur 25,7 °C